



ULTERIA
Energia: controllo e misura


028



TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE

NOMOGRAMMI VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE

VSQ-xxFW-PR – Squadra Attacco ferro
VDR-xxFW-PR – Diritta Attacco ferro
VSQ-xxRW-PR – Squadra Attacco rame
VDR-xxRW-PR – Diritta Attacco rame





TESTINE TERMOSTATICHE





ATW - Testa termostatica compatta
ATSDW – Testa termostatica con sonda remota

Edizione 18/10


VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE

NOMOGRAMMI VALVOLE VSQ-XXFW-PR – VSQ-XXRW-PR - 130UM - 1130UM SQUADRA

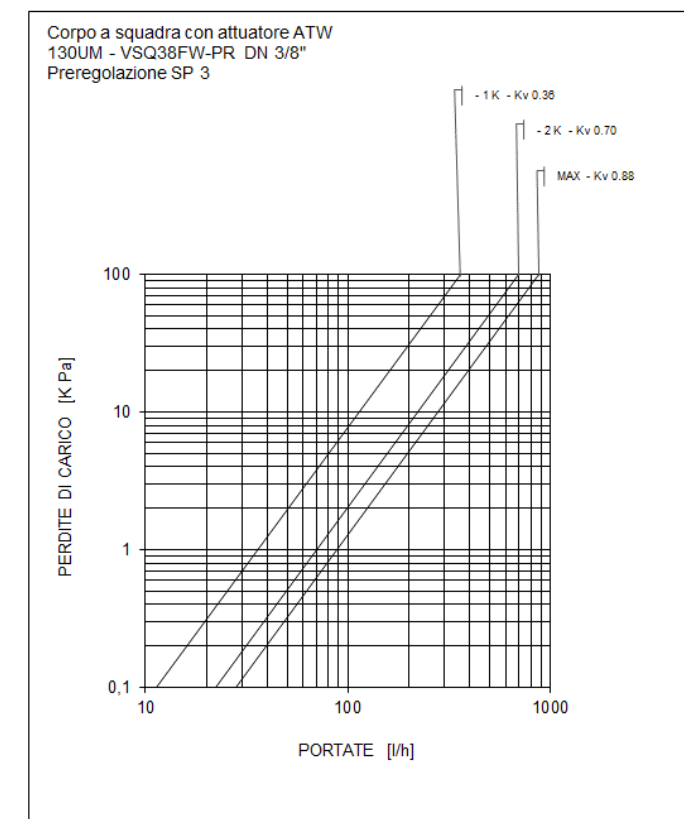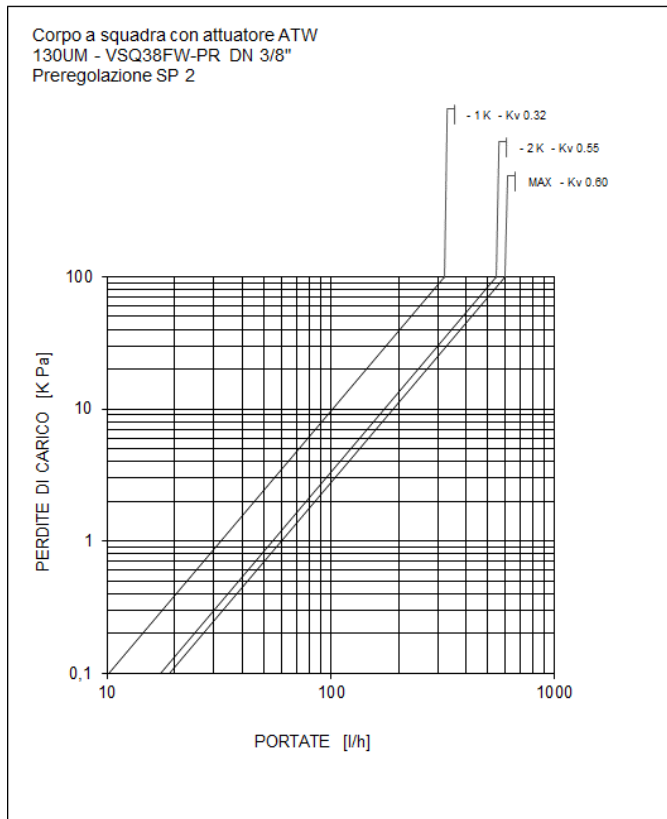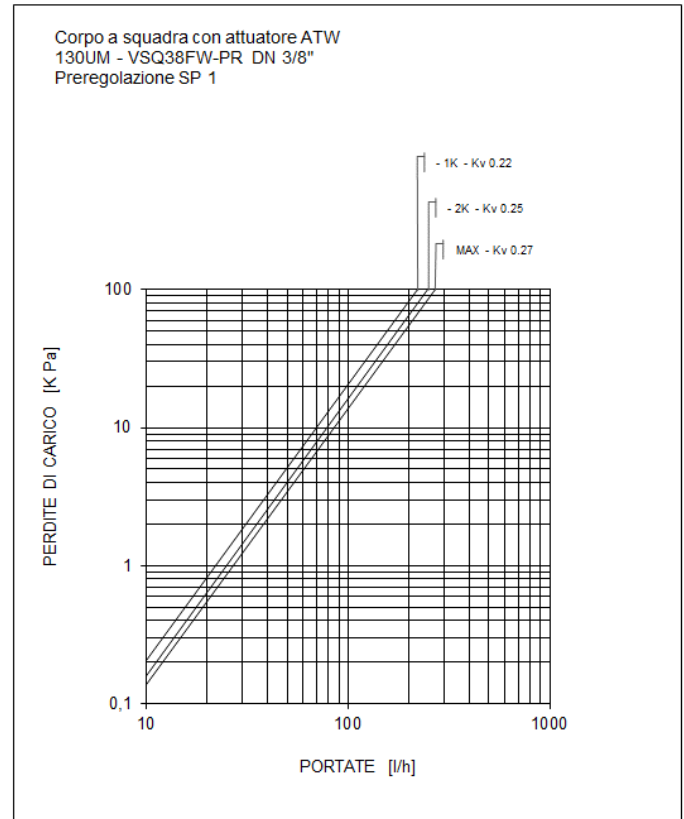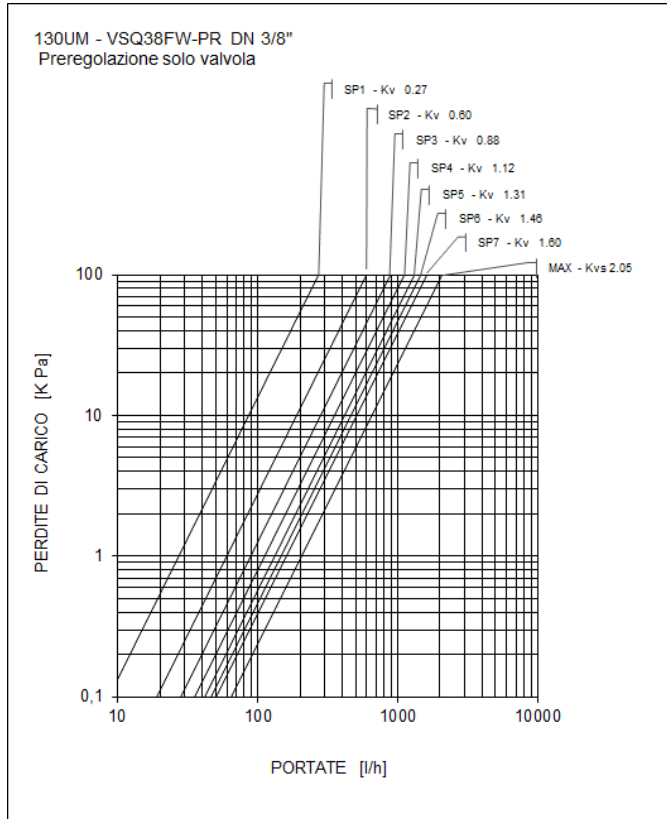


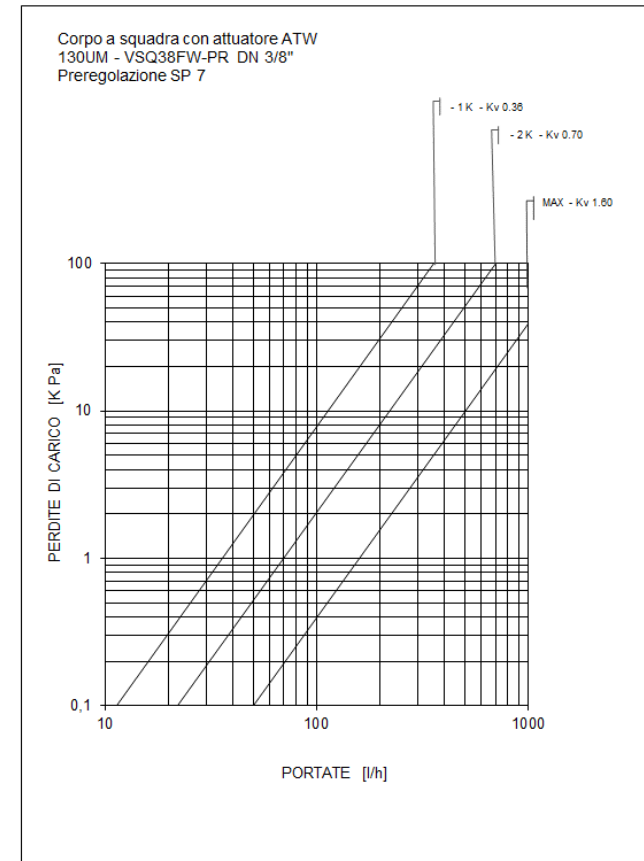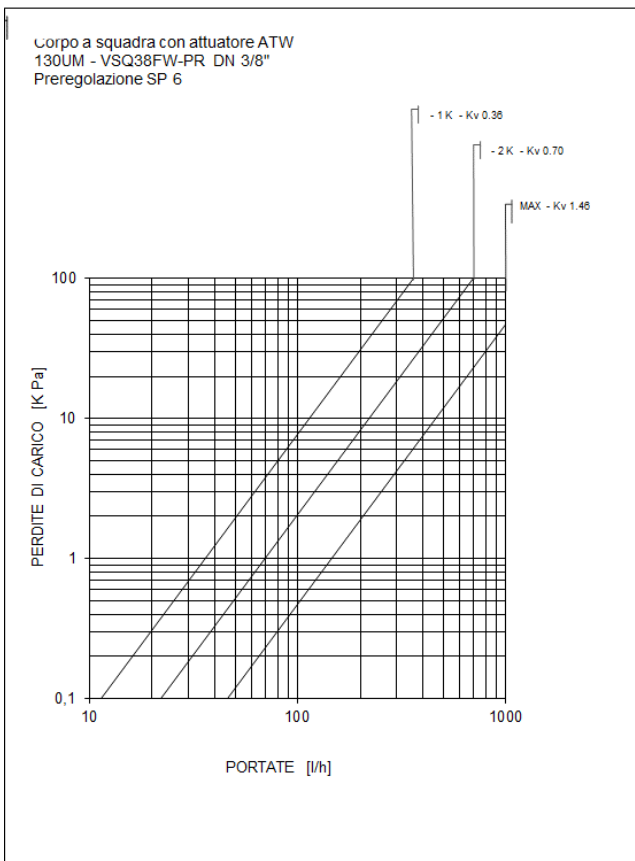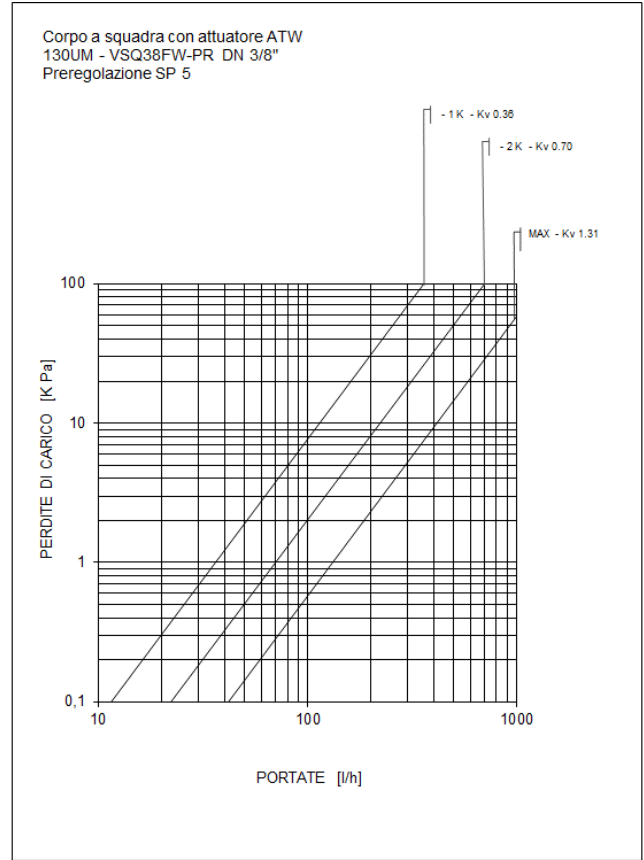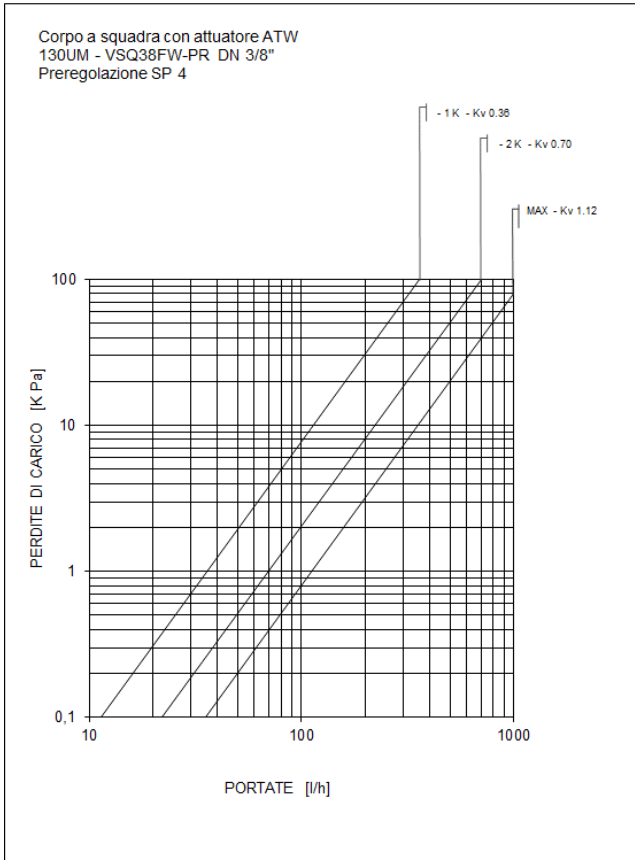


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - VSQ38FW-PR DN 3/8"
Senza prerogolazione




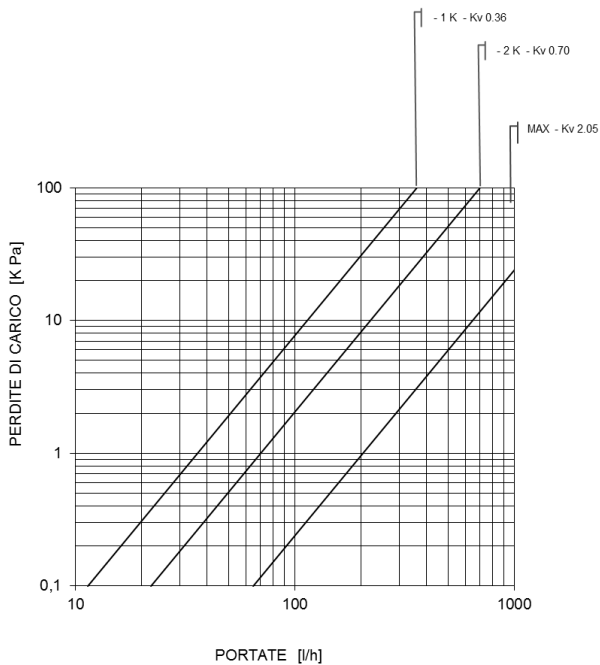





130UM - 1130UM - VSQ12FW-PR - VSQ12RW-PR DN 1/2"
1130UM - VSQ38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione solo valvola

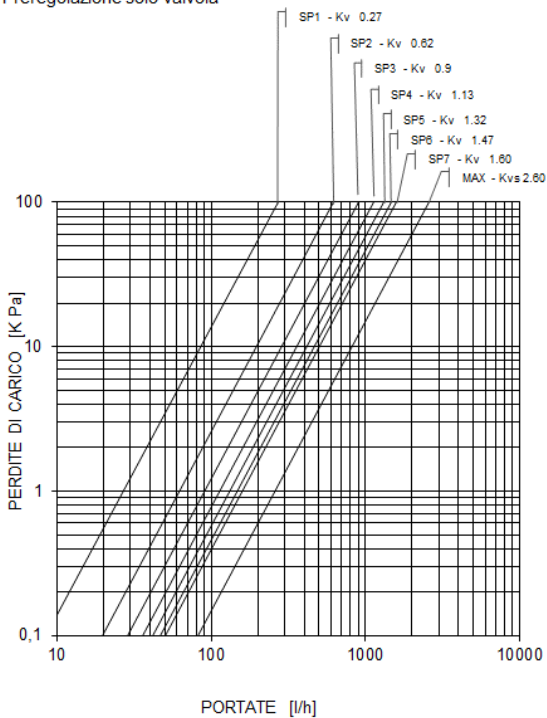


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - 1130UM - VSQ12FW-PR - VSQ12RW-PR DN 1/2"
1130UM - VSQ38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione SP 1

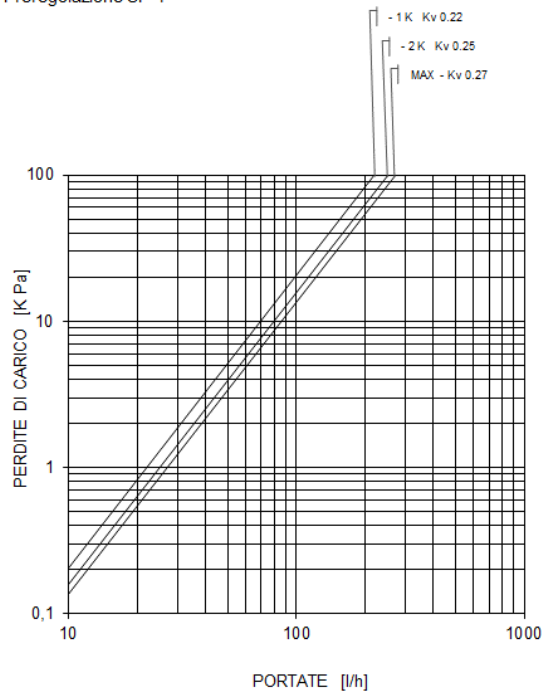

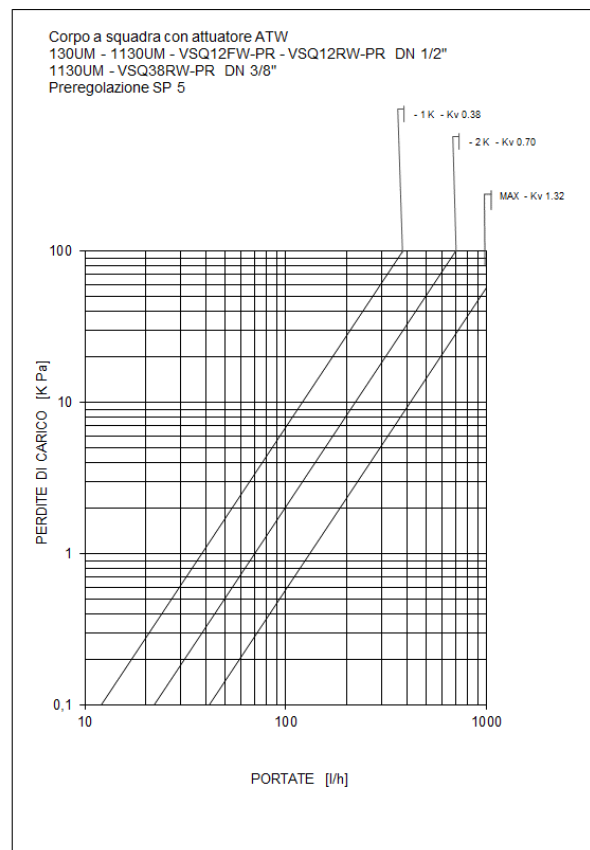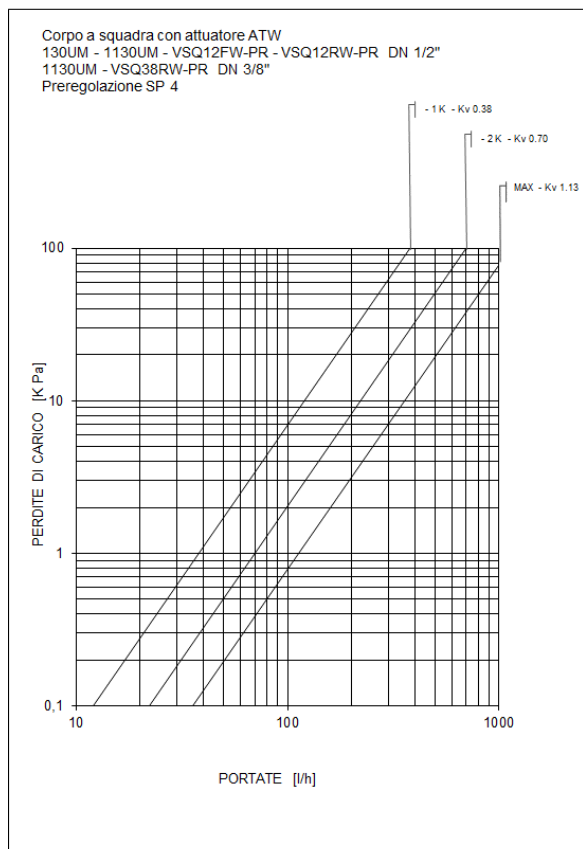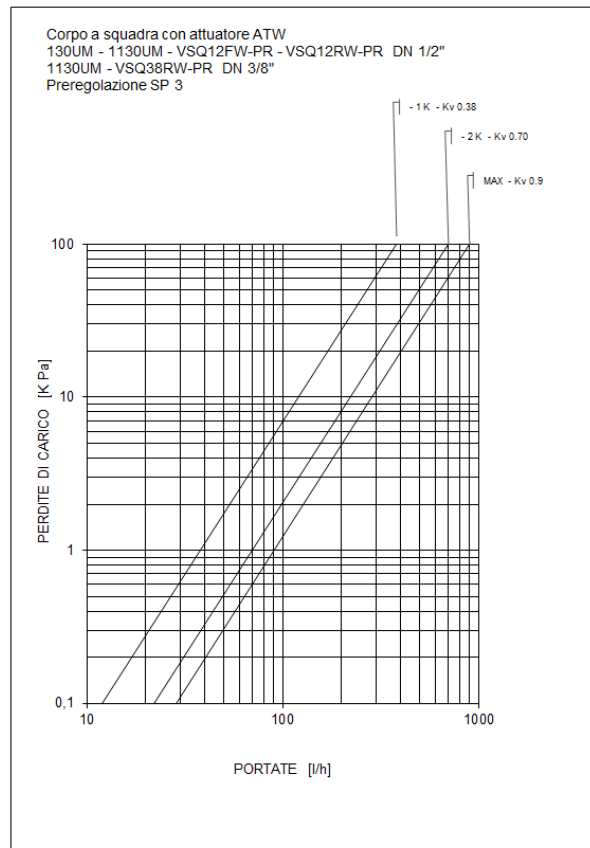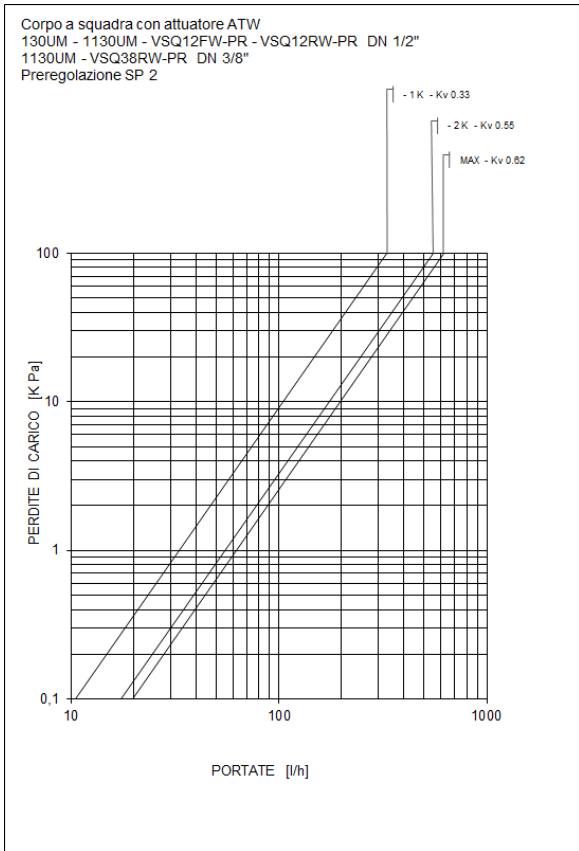


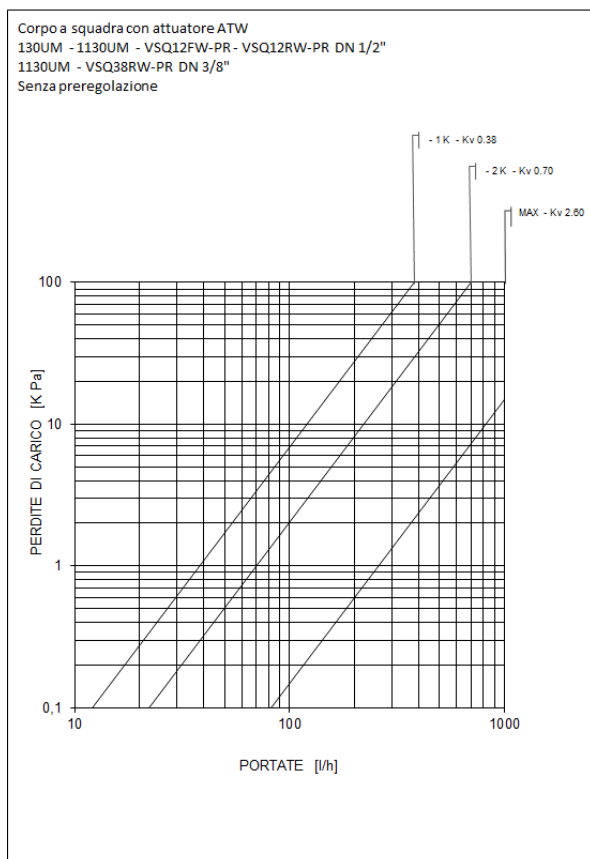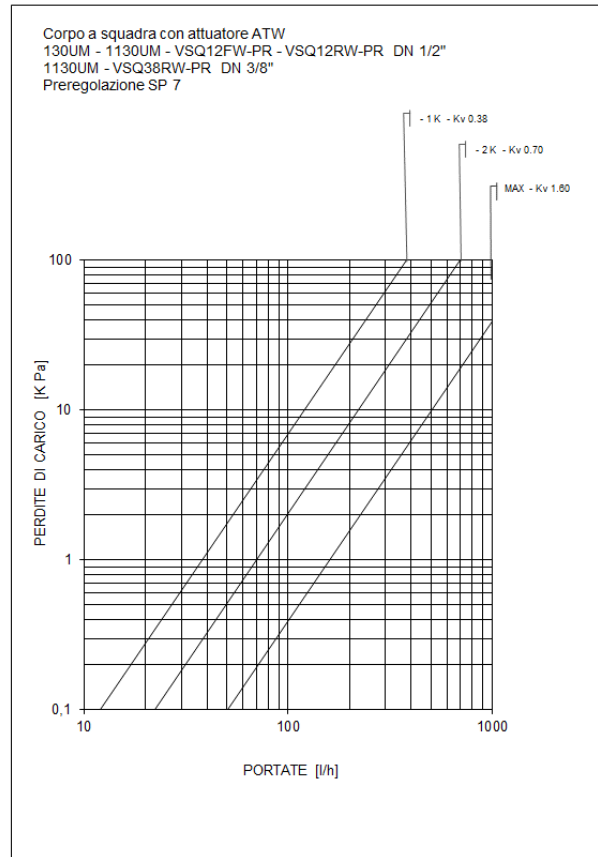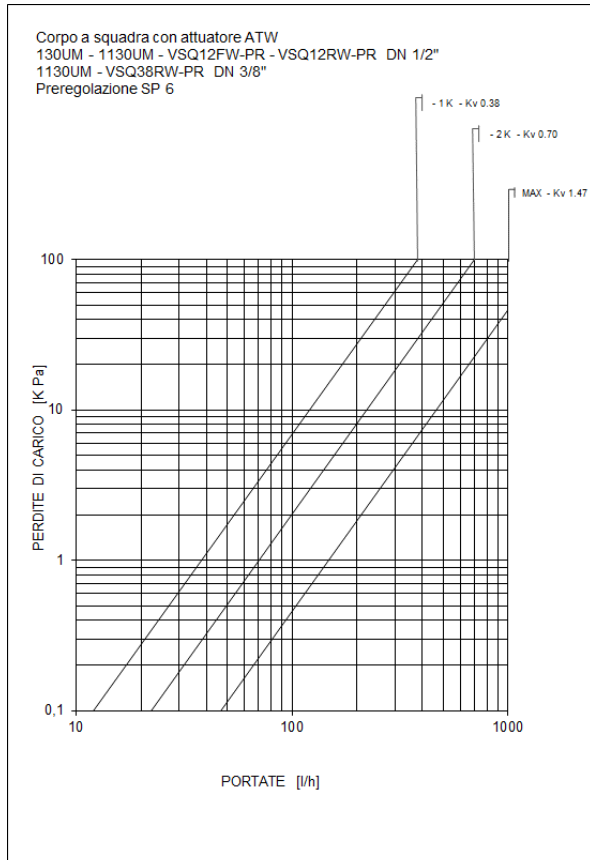


130UM - VSQ34FW-PR DN 3/4"
Preregolazione solo valvola

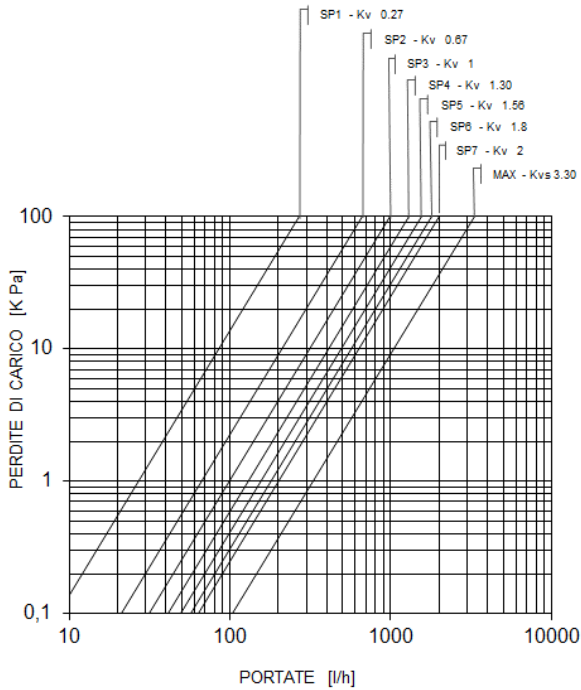


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - VSQ34FW-PR DN 3/4"
Preregolazione SP 1




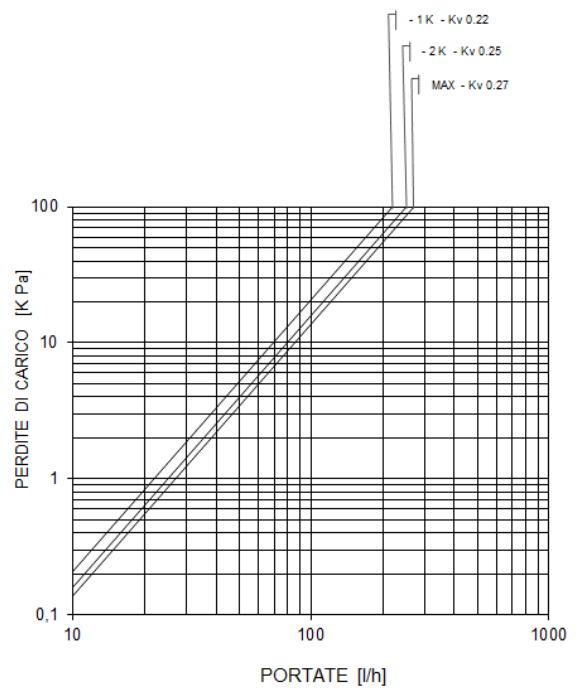


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - VSQ34FW-PR DN 3/4"
Preregolazione SP 2

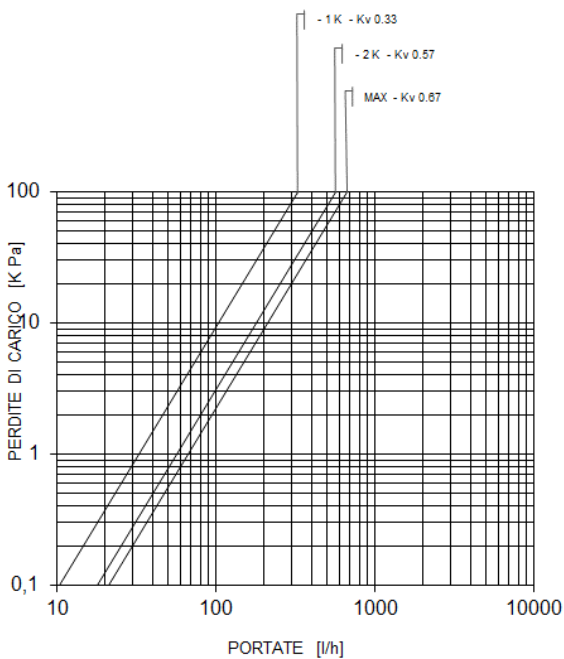


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - VSQ34FW-PR DN 3/4"
Preregolazione SP 3




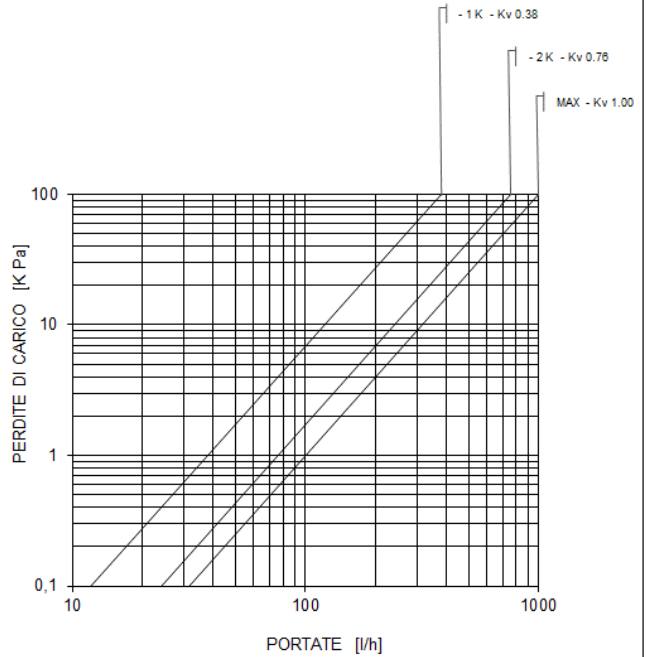


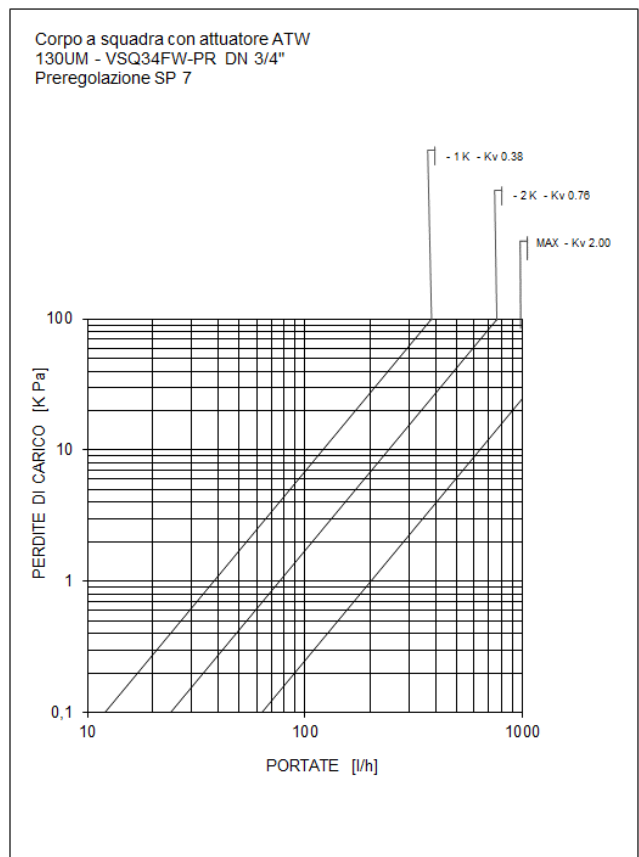
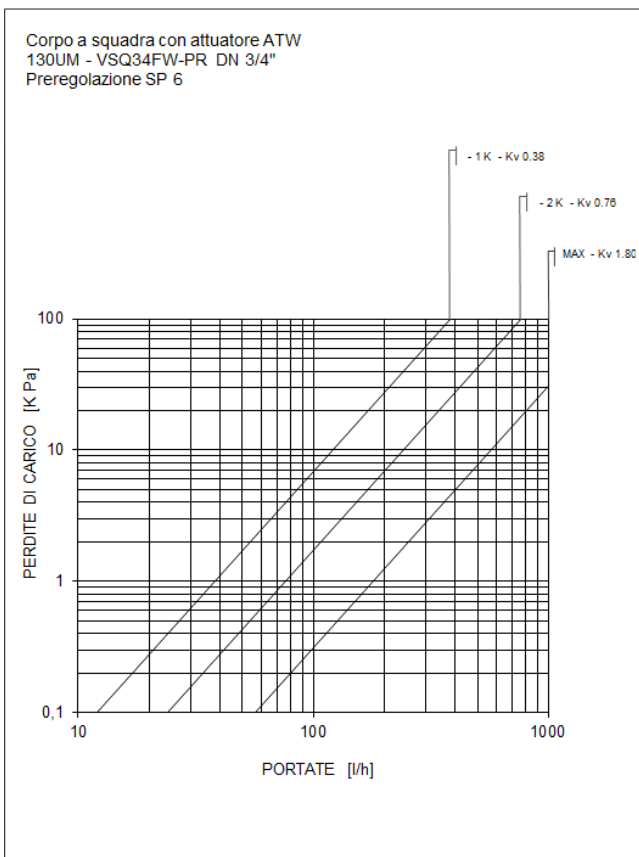
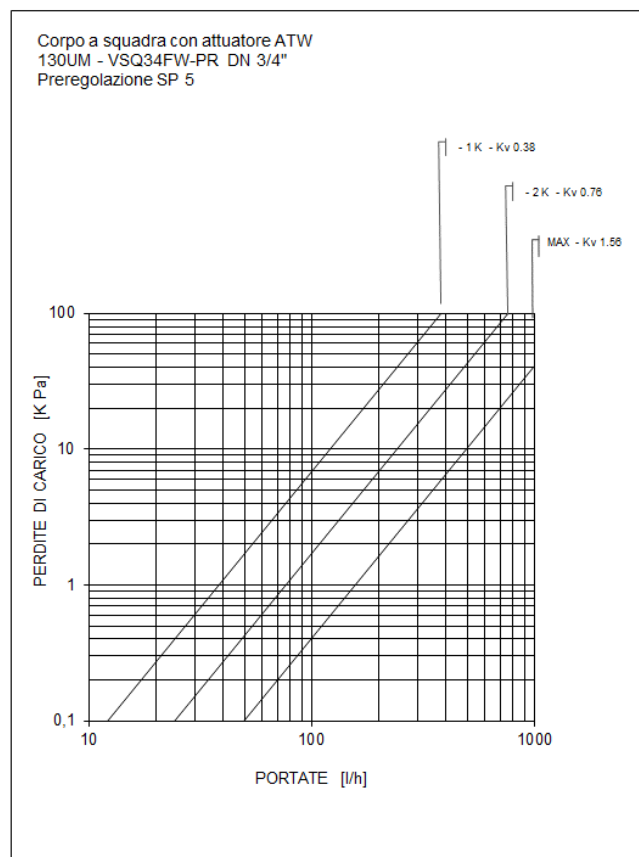
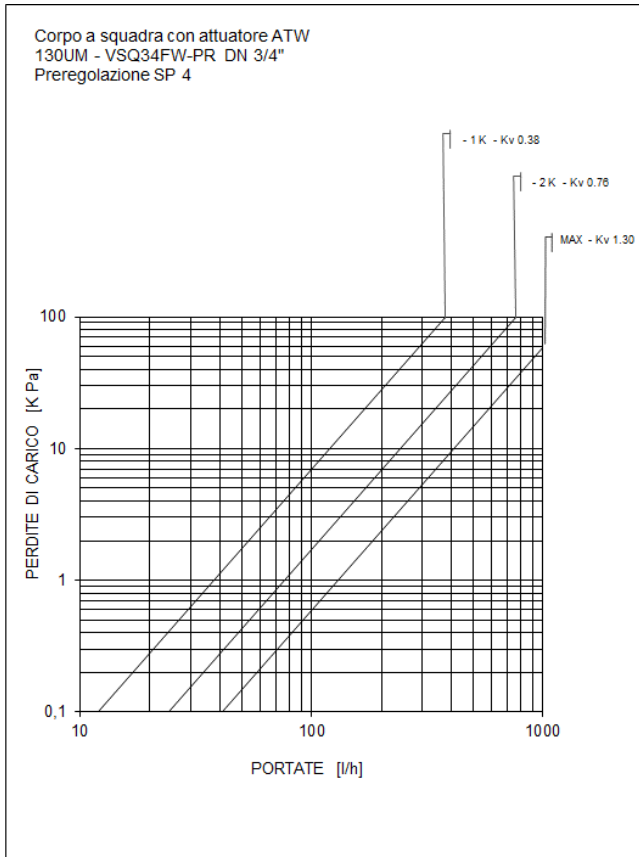


Corpo a squadra con attuatore ATW
130UM - VSQ34FW-PR DN 3/4"
Senza prerregolazione

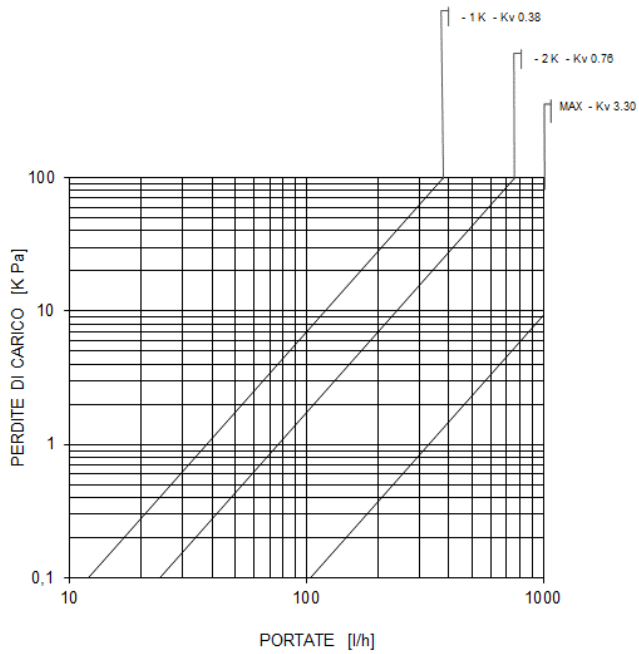


NOMOGRAMMI VALVOLE VDR-XXFW-PR – VDR-XXRW-PR - 131UM - 1131UM DIRITTE

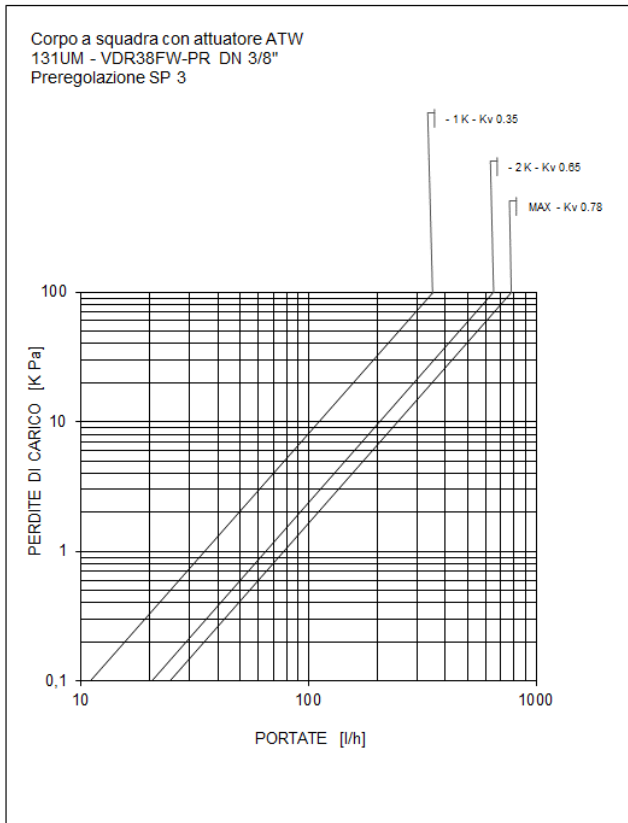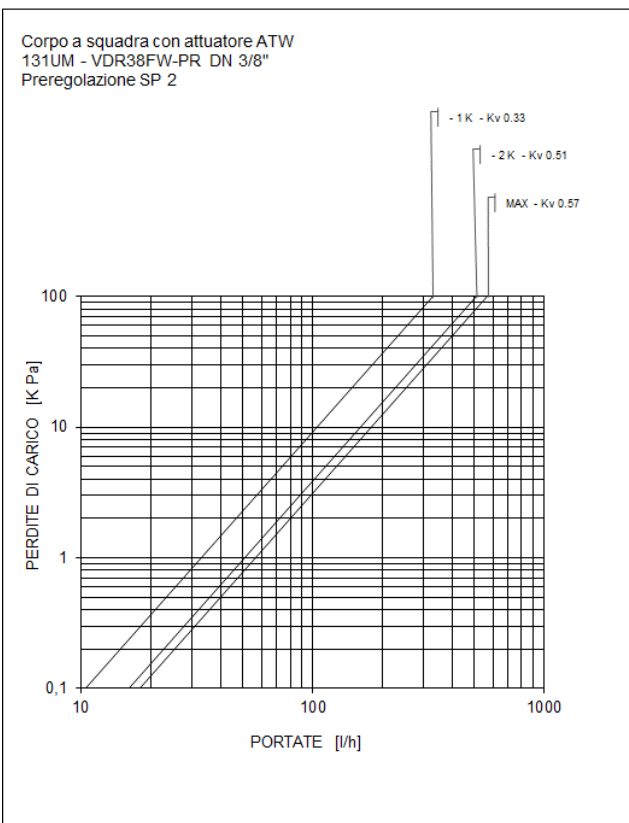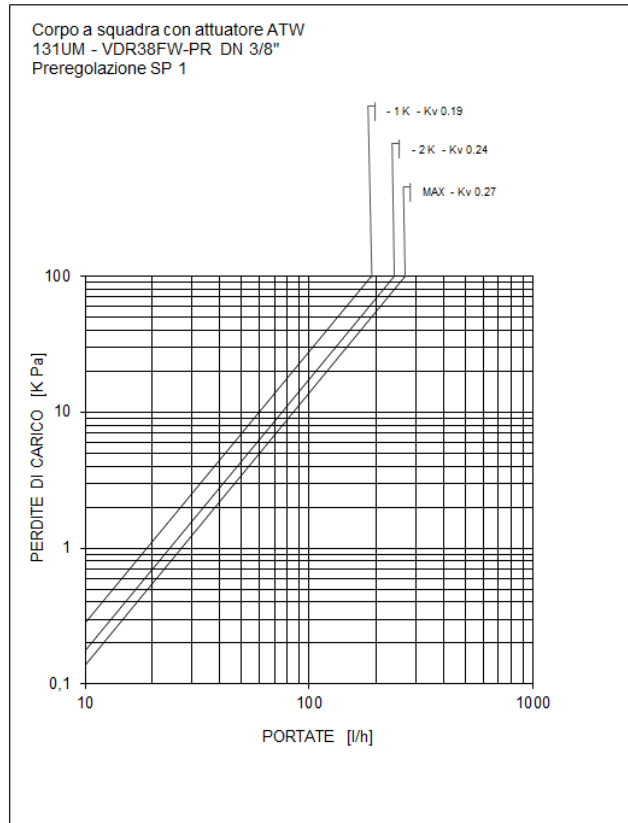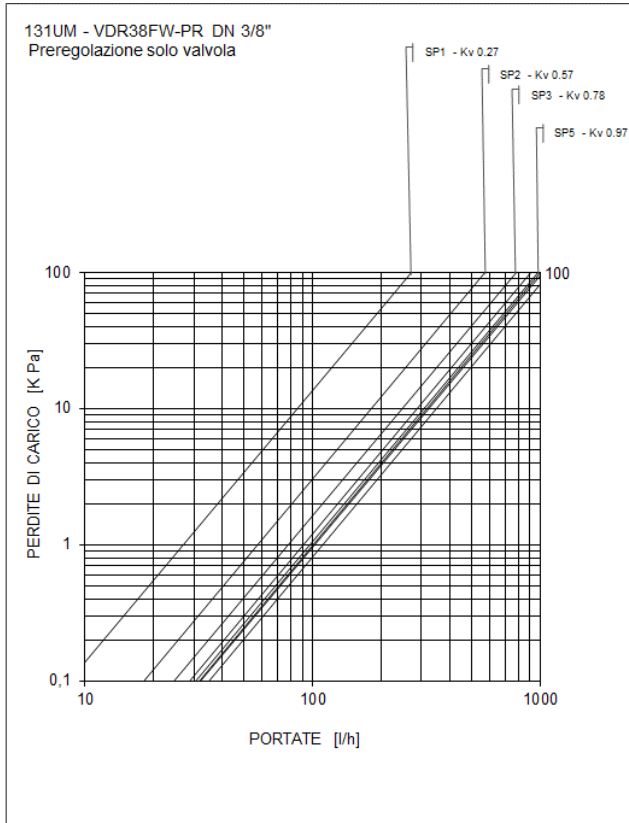


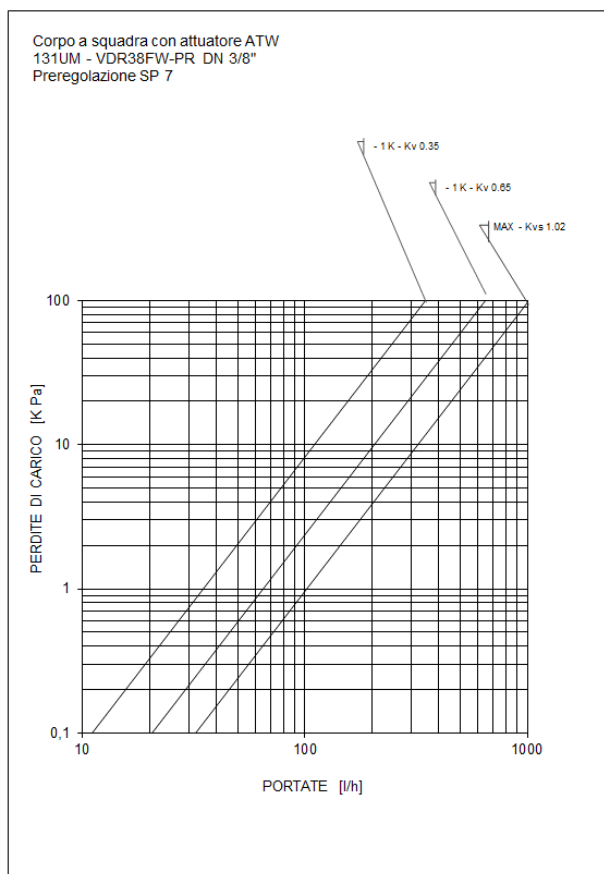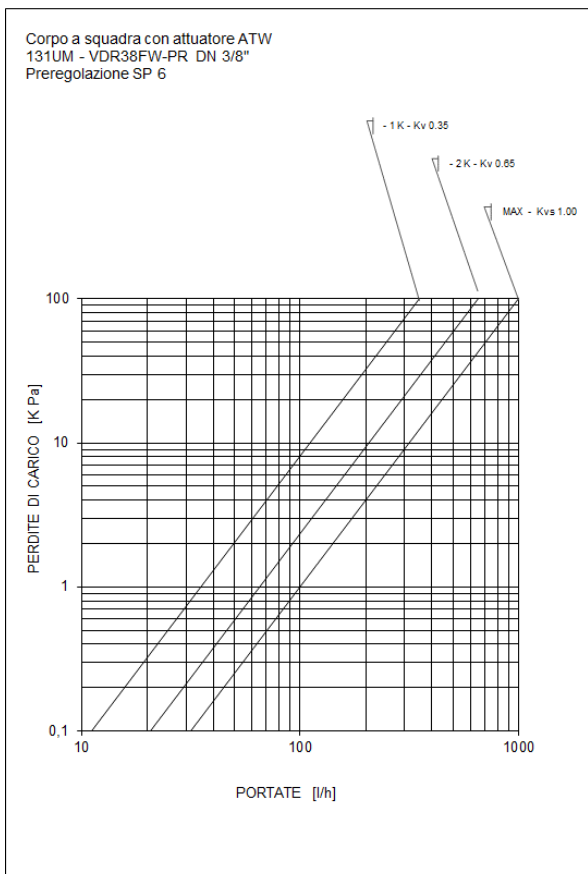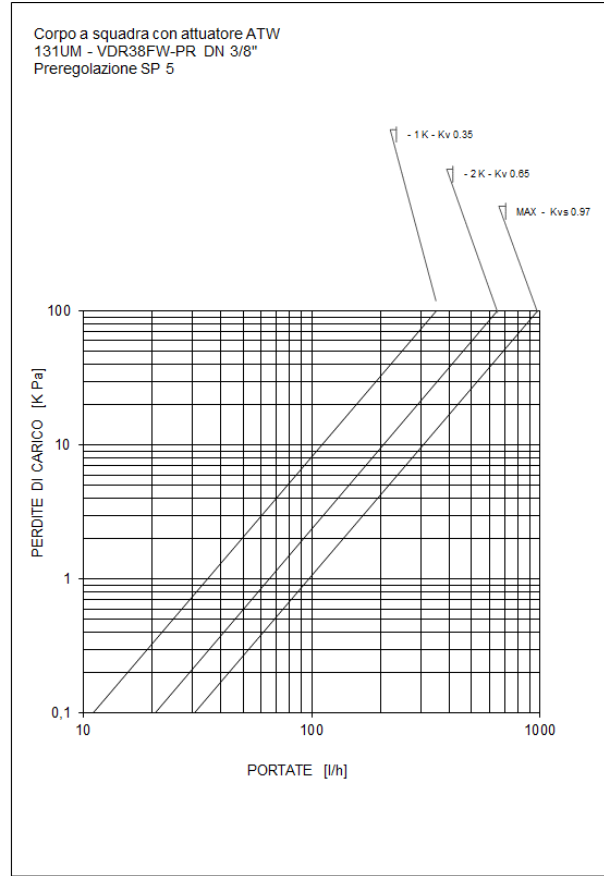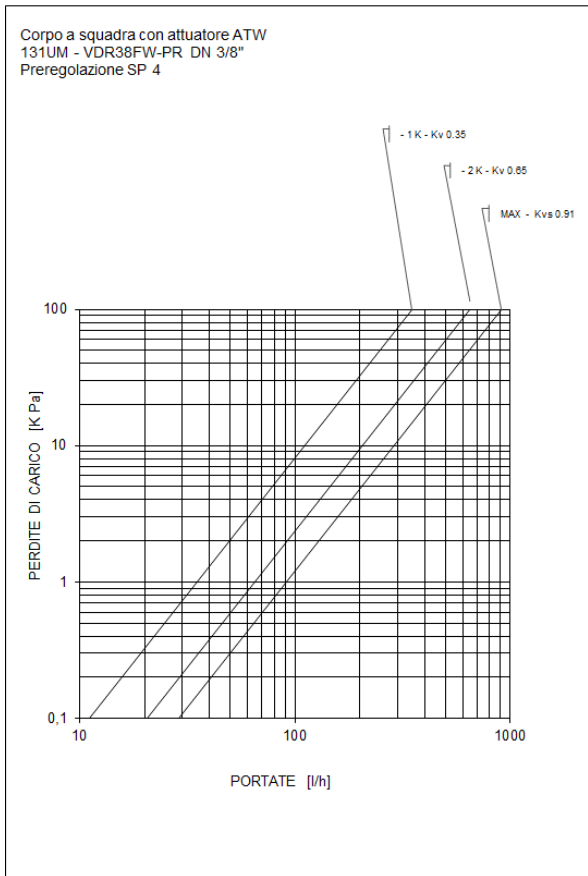


Corpo a squadra con attuatore ATW
131UM - VDR38FW-PR DN 3/8"
Senza prerogolazione

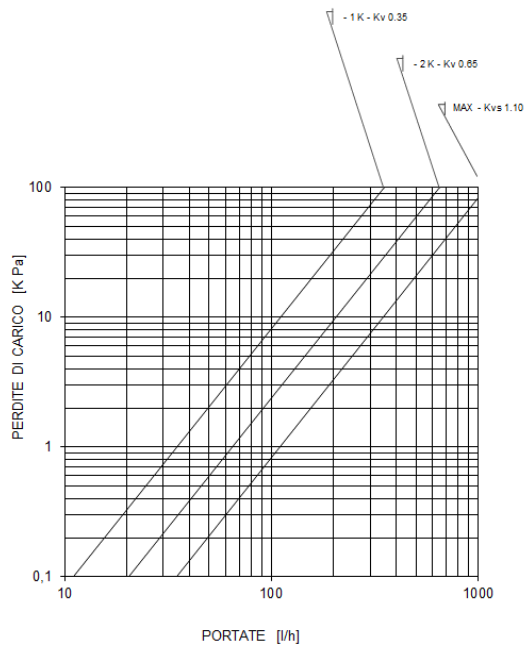


131UM - 1131UM - VDR12FW-PR - VDR12RW-PR DN 1/2"
1131UM - VDR38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione solo valvola

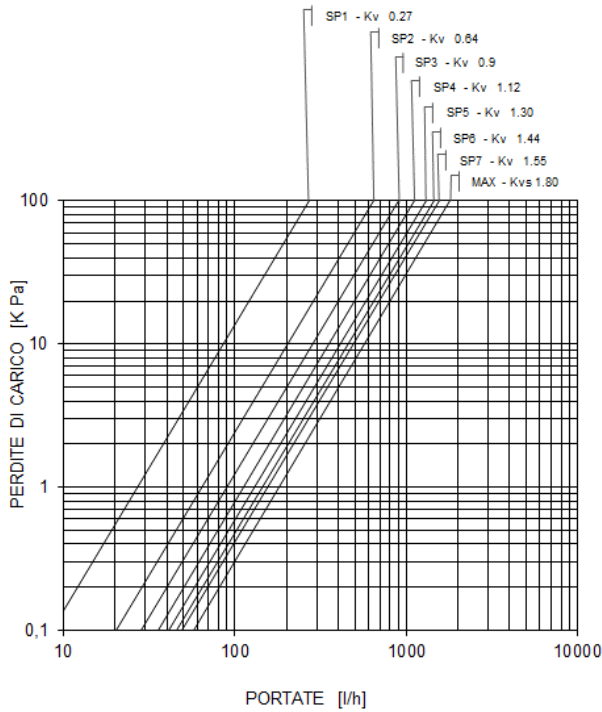


Corpo a squadra con attuatore ATW
131UM - 1131UM - VDR12FW-PR - VDR12RW-PR DN 1/2"
1131UM - VDR38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione SP 1




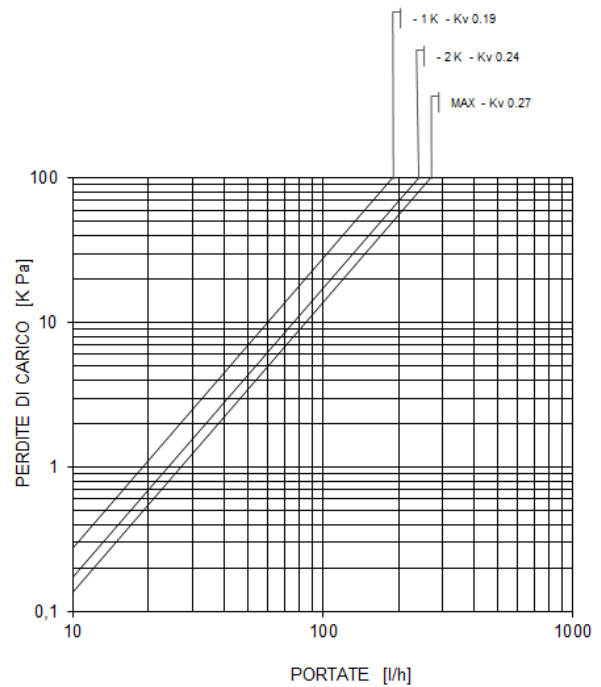


Corpo a squadra con attuatore ATW
131UM - 1131UM - VDR12FW-PR - VDR12RW-PR DN 1/2"
1131UM - VDR38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione SP 2

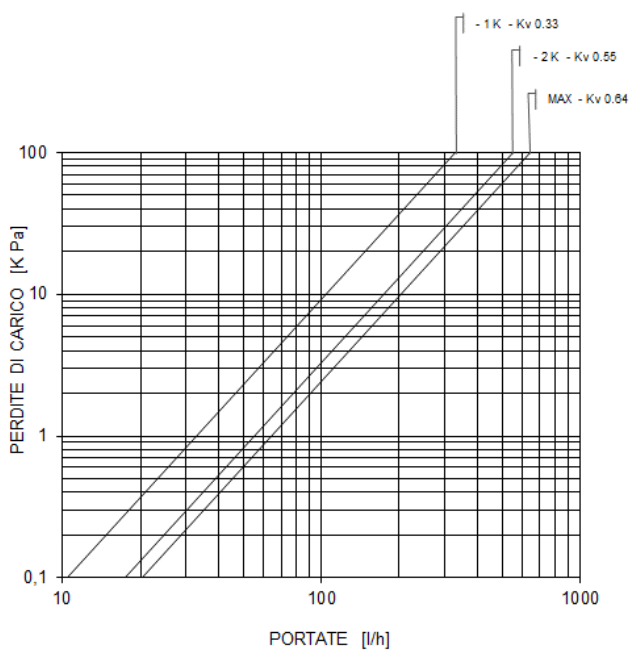






Corpo a squadra con attuatore ATW
131UM - 1131UM - VDR12FW-PR - VDR12RW-PR DN 1/2"
1131UM - VDR38RW-PR DN 3/8"
Prerogolazione SP 3




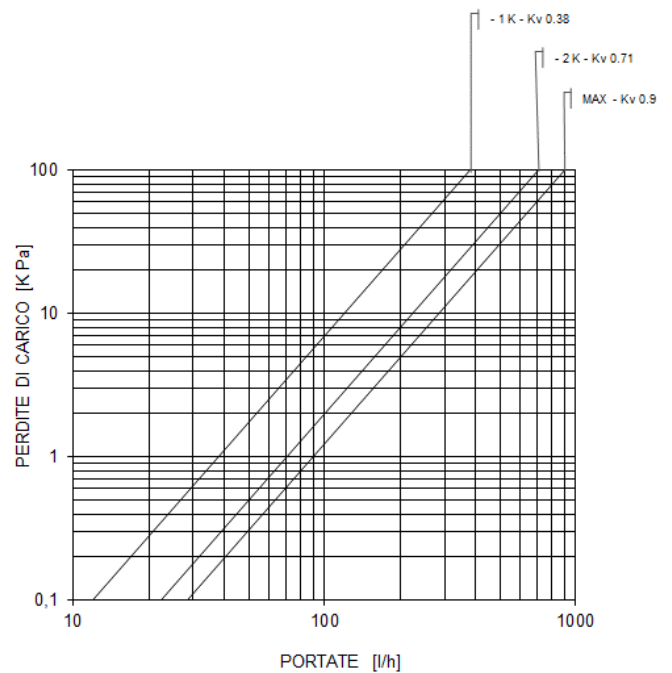


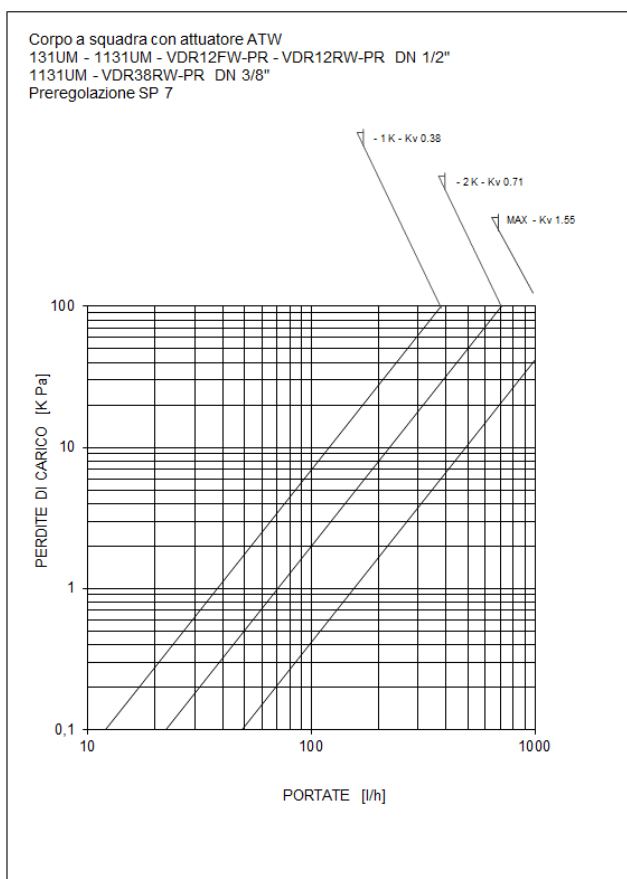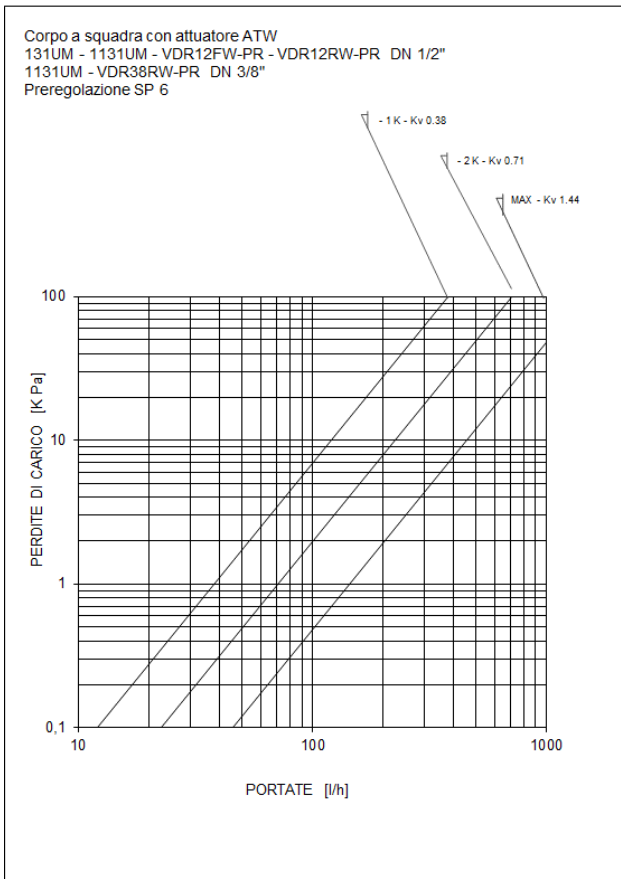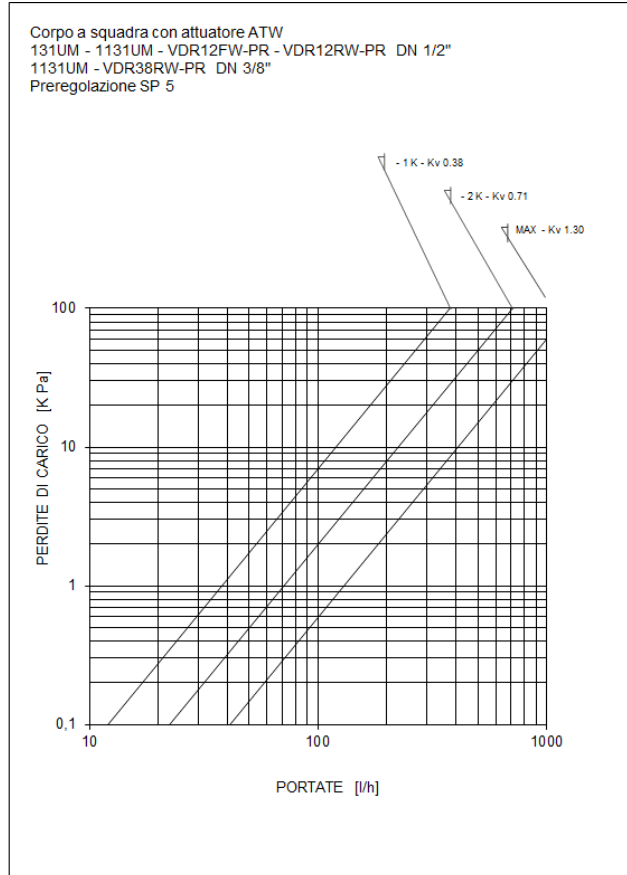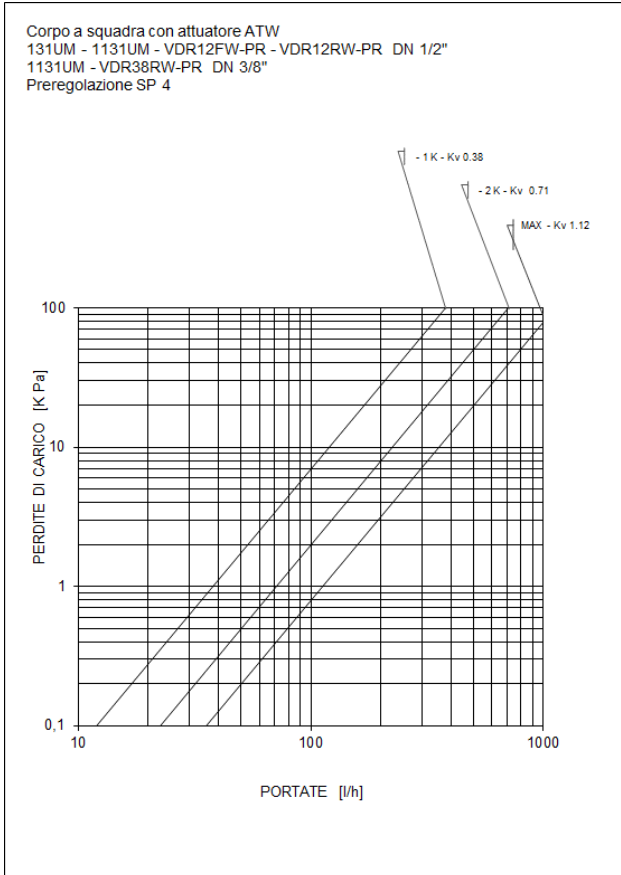

Corpo a squadra con attuatore ATW
 131UM - 1131UM - VDR12FW-PR - VDR12RW-PR DN 1/2"
 1131UM - VDR38RW-PR DN 3/8"
 Senza prerregolazione

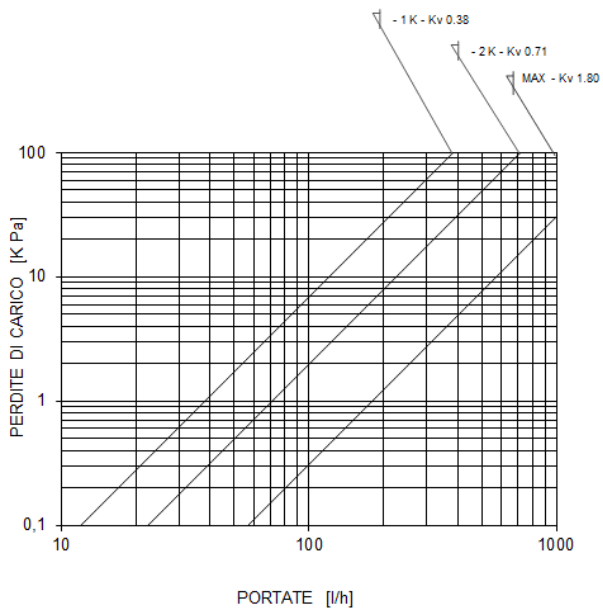

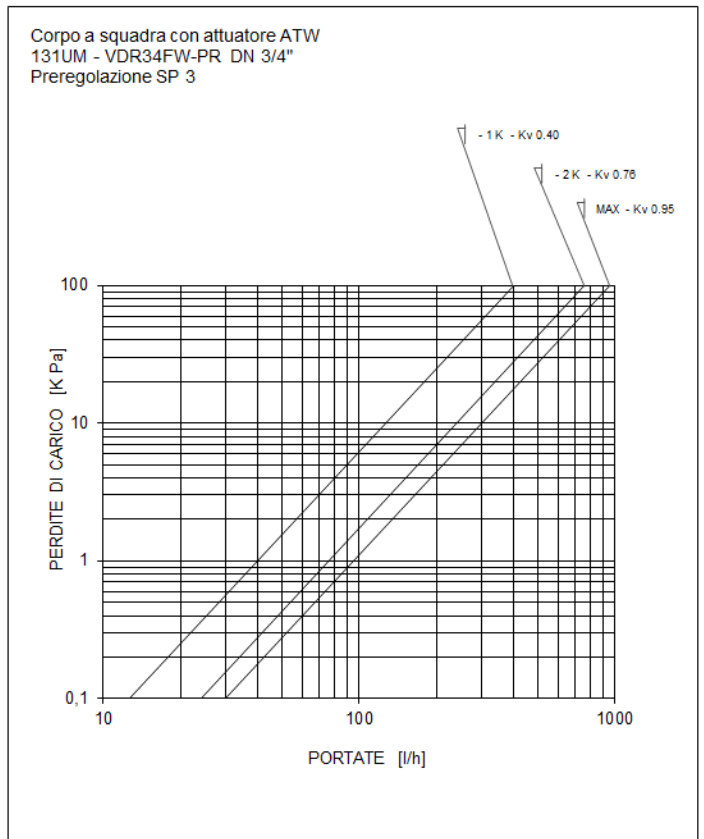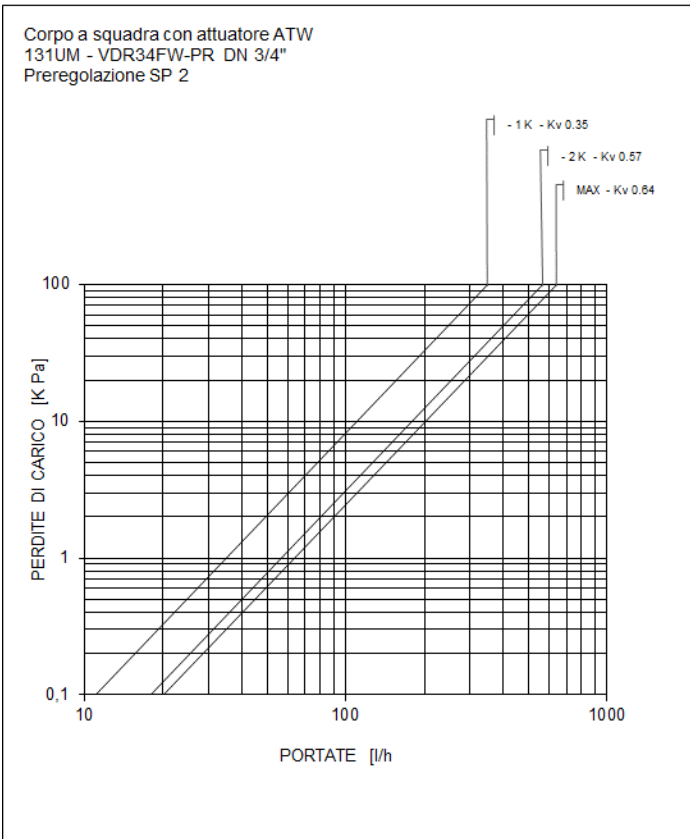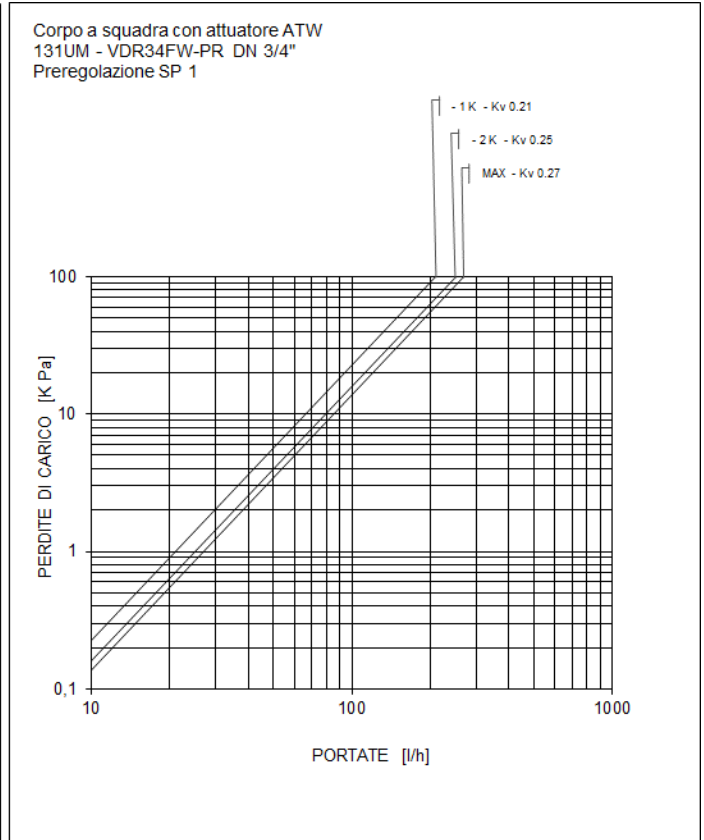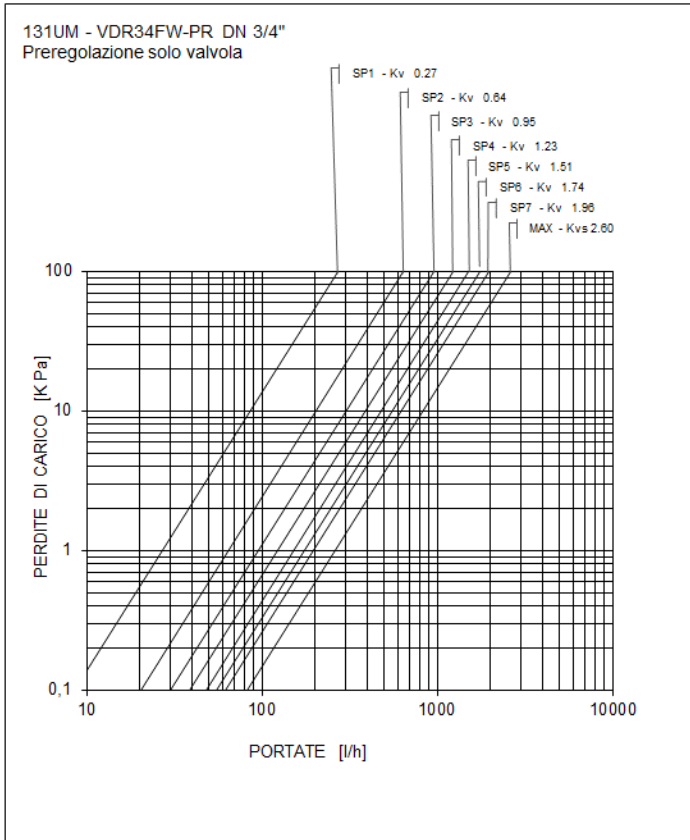

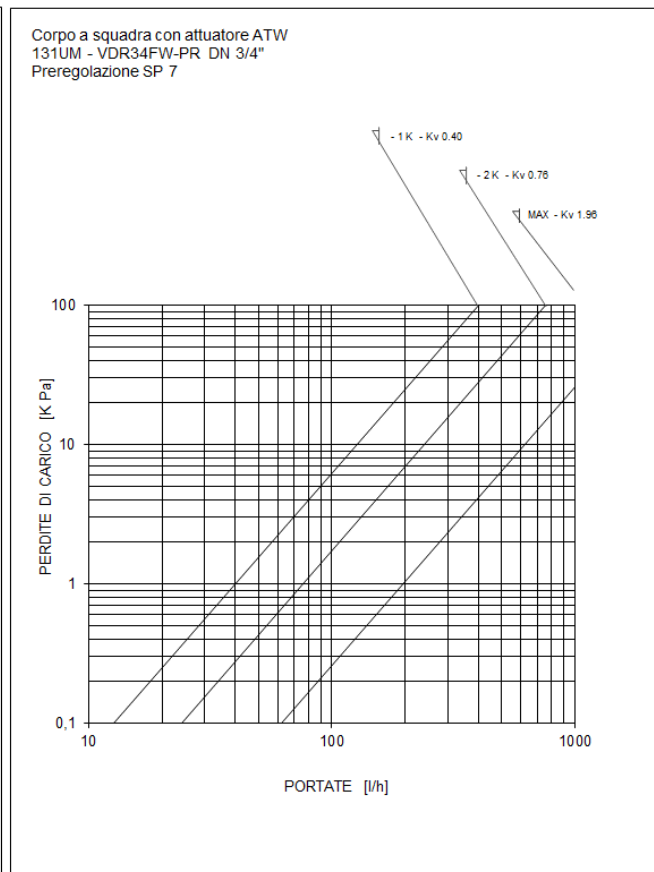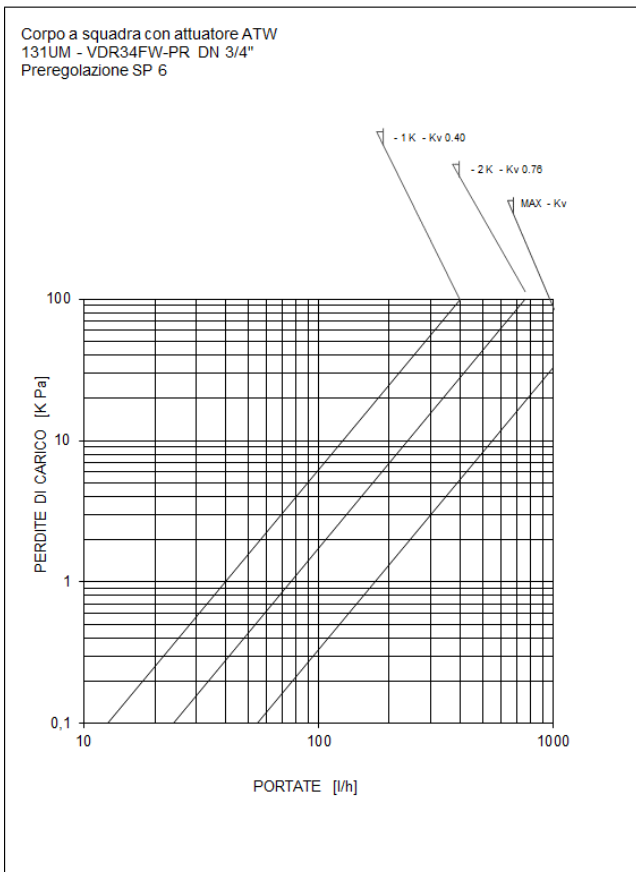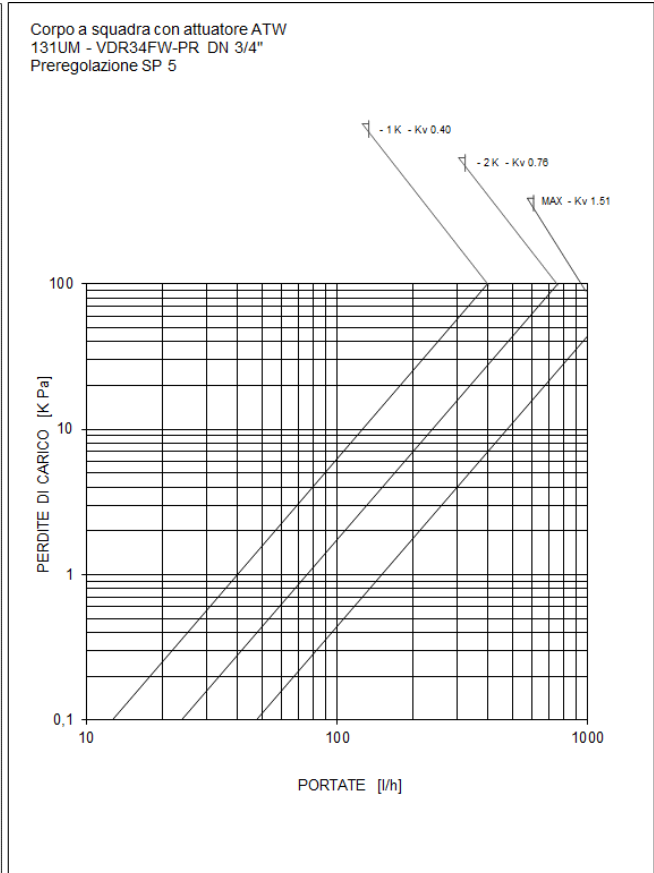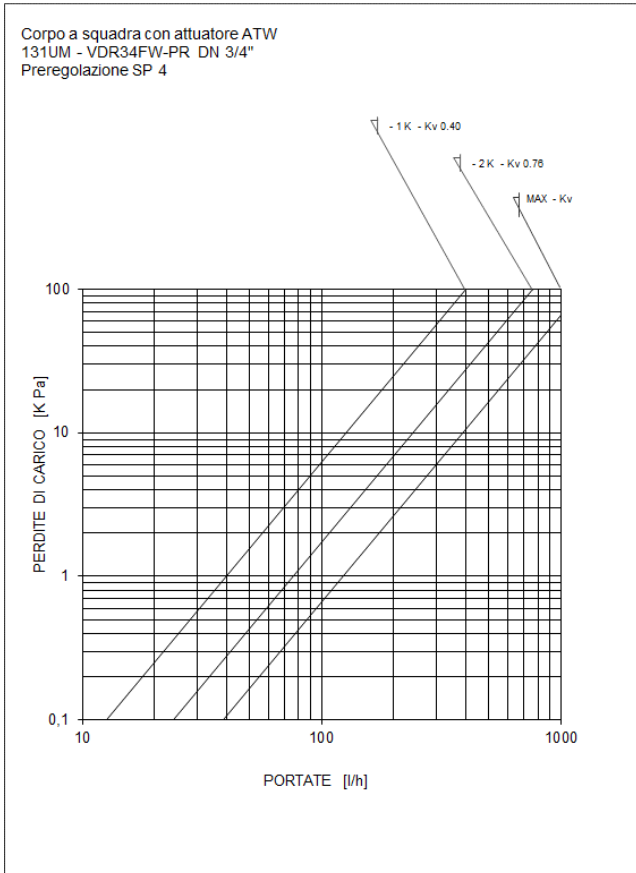

Corpo a squadra con attuatore ATW
131UM - VDR34FW-PR DN 3/4"
Senza prerogolazione

